



ALEANDRI Project & Consulting S.r.l.

Viale Giuseppe Mazzini n.117 – 00195 – Roma

Phone +39 065818999 – Fax +39 0697747054

Website: www.aleandri.net – E-mail: info@aleandri.net



PROGETTISTI

Ing. Luciano Baccarelli

CONSULENTI ESTERNI

COLLABORATORI

Ing. Marco Paolocci

Geom. Alessandro Proietti

Geom. Fabrizio Biferni



PROVINCIA
DI AREZZO

Provincia di Arezzo

Via della Libertà n.3 – 52100 Arezzo (AR)

Ponte Valdarno

Strada Provinciale SP 59 – Km. 12+240 Valdarno
Casentino

52029 – Castiglion Fibocchi (AR)

Progetto definitivo/esecutivo

03	17/09/2024	Aggiornamento elaborato
02	22/07/2024	Modifica barriere stradali
01	08/07/2024	Prima emissione
REV.	DATA	DESCRIZIONE

<u>FILE NAME</u>	22-038-Tx(Relazione Tecnica e di Calcolo_SP59 Km. 12+240)-Rev03	<u>COD. PROG.</u>	22 – 038
------------------	---	-------------------	----------

<u>DISEGNATO</u>	ADP	<u>VERIFICATO</u>	GDM	<u>APPROVATO</u>	FMA
------------------	-----	-------------------	-----	------------------	-----

<u>DOCUMENTO</u>	Relazione Tecnica e di Calcolo – Ponte SP 59 – km. 12+240
------------------	---

<u>N° TAVOLA</u>	Tx(Relazione Tecnica e di Calcolo_SP59 km 12+240)-Rev03
------------------	--

Sommario

RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO	3
Premessa	3
Descrizione sintetica dell'opera	4
Rilievo geometrico-strutturale.....	5
Livello di conoscenza	5
Normativa di riferimento	5
Descrizione sintetica degli interventi.....	5
VERIFICA DI TRANSITABILITA' Ponte SP59 – km12+240.....	7
Analisi dei carichi	7
Caratteristiche meccaniche muratura	8
Tabulati di calcolo	10
Verifica dispositivi di ritenuta - Ponte SP59 – km12+240	14
Premessa	14
Scelta del dispositivo di ritenuta.....	14
Verifica del cordolo in c.a.....	15

RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

Premessa

La seguente relazione viene redatta a supporto dei **Lavori di Manutenzione Straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.59 Valdarno Casentino, km. 12+240, località bivio per Gello Biscardo, comune di Castiglion Fibocchi.**

I lavori in argomento sono considerati ai sensi del §C.8.8.7 del D.M. 17 gennaio 2018 come un **intervento locale**. Ai sensi dell'art. 94bis comma b) del d.P.R. 380/2001 gli interventi locali sono considerati come di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità. Ai sensi della Legge Regionale n.65 del 10 novembre 2014 gli **interventi di minore rilevanza** sono soggetti al solo deposito.

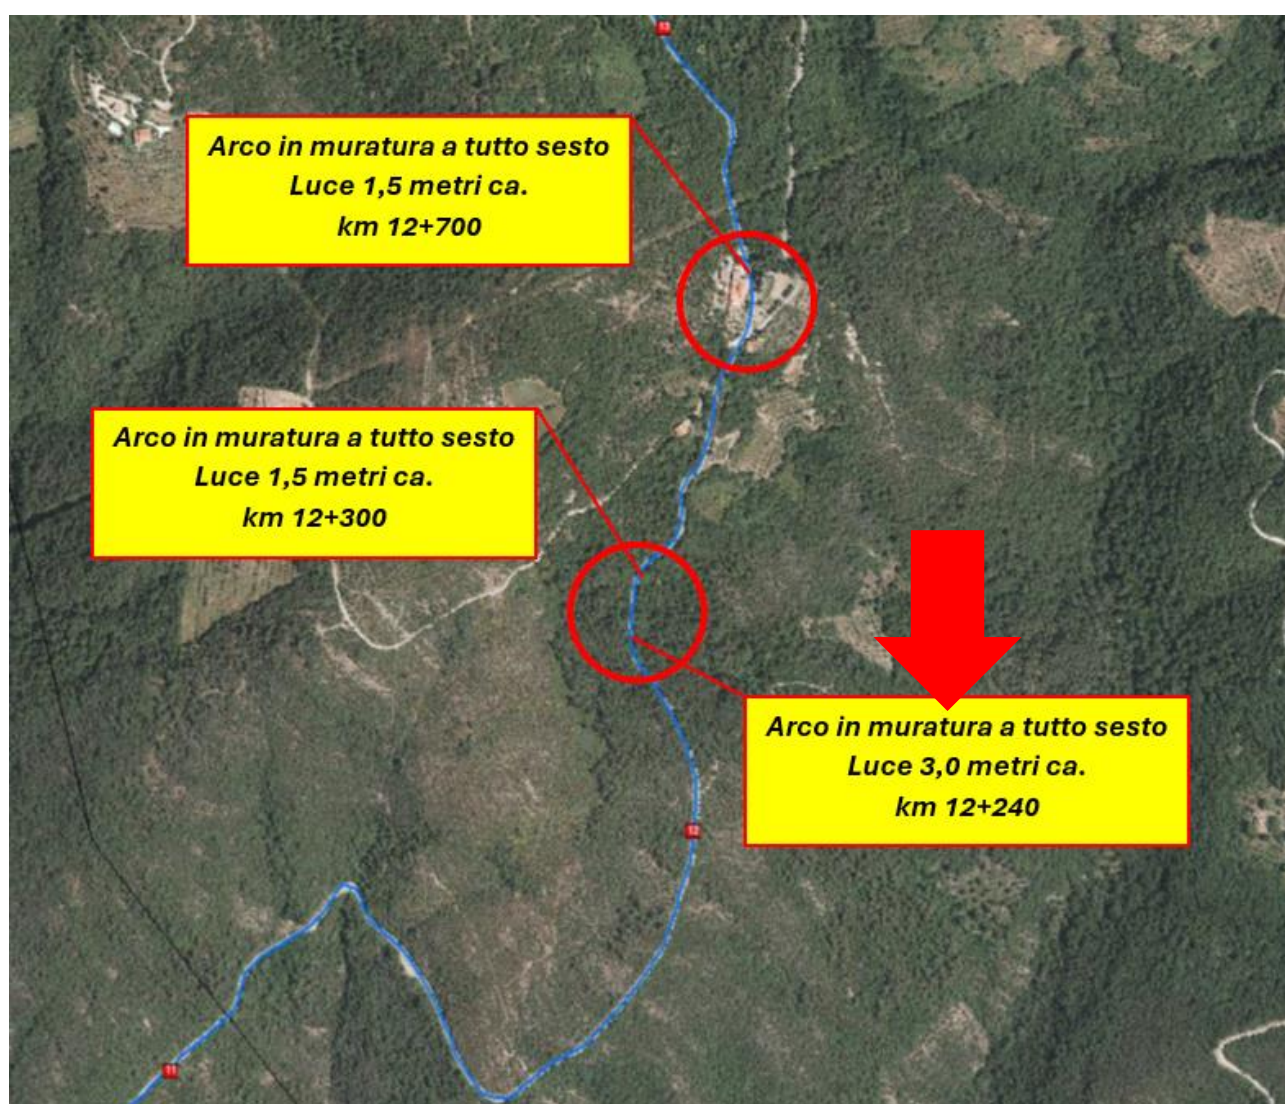


Figura 1 - ortofoto e localizzazione degli interventi – la freccia rossa indica l'opera oggetto della presente relazione

Descrizione sintetica dell'opera

Il Ponte ad arco in muratura sulla S.P. 59 Valdarno Casentino posto al km 12+240, è un'opera di scavalcamento a campata unica di una depressione del terreno, di rii a carattere torrentizio. Il manufatto ad arco a tutto sesto con spalle in pietrame, presenta una luce di 3,00 metri ca. ed uno spessore minimo in chiave di 1,00 metro ca. (ante operam) comprensivo di riempimento e pacchetto di pavimentazione. La larghezza del piano viabile è di 5,40 metri ca., la carreggiata a doppio senso di marcia è formata da due corsie di larghezza di 2,40 metri ca. e due banchine da 0,3 metri ca. delimitate da barriere stradali ritenute non idonee per essere considerate dispositivi di ritenuta stradale.

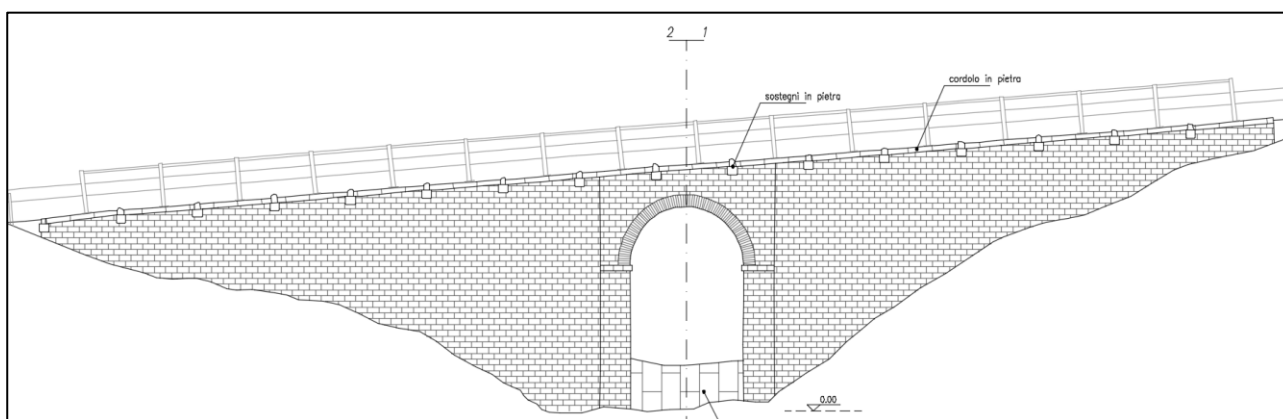


Figura 2 - Ponte sulla S.P.59 Valdarno Casentino, km 12+240 - prospetto laterale

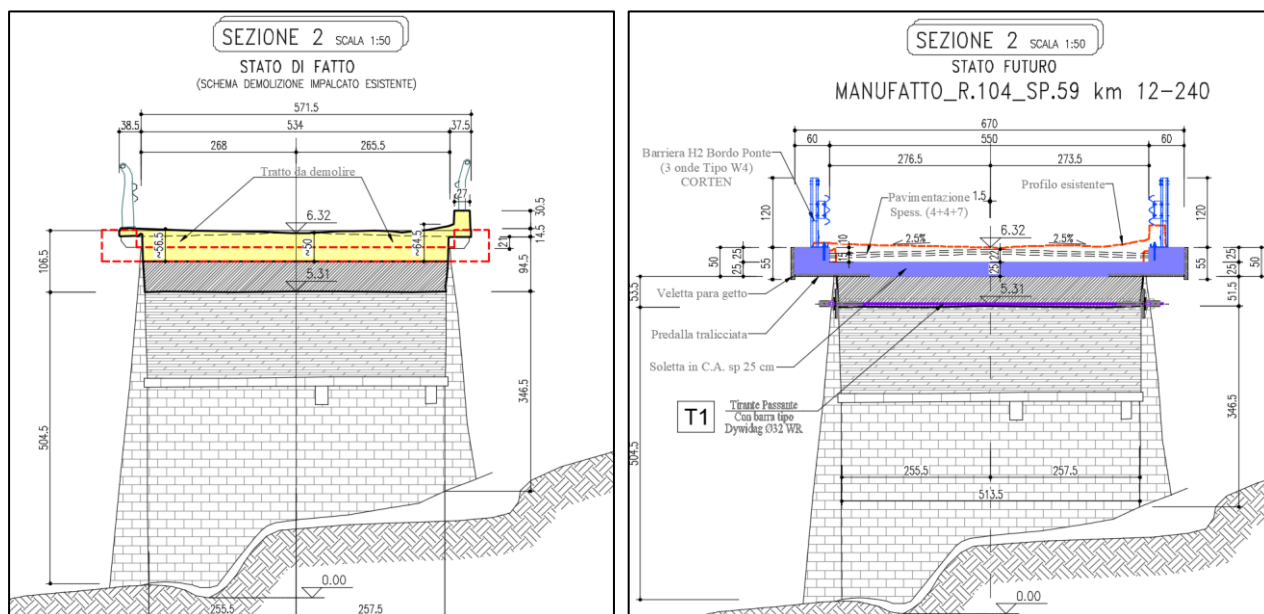


Figura 3 - Ponte sulla S.P.59 Valdarno Casentino, km 12+240 – sezione trasversale in mezziera (ante e post operam)

Il manufatto in argomento presenta timpani, spalle e muri d'ala in pietra squadrata con giunti di malta regolari. Le indagini realizzate hanno evidenziato la presenza di un paramento esterno costituito da elementi lapidei di spessore compreso tra i 20 ed i 25 cm, cantonali eseguiti a regola d'arte e ben ammorsati. Il riempimento appare compatto e privo di vuoti fino alla quota del pacchetto di sovrastruttura flessibile costituito dalla sovrapposizione di diversi strati di asfaltatura. Le

strutture dell'arco a tutto sesto sono invece realizzate in mattoni pieni e malta di calce. Le stesse appaiono realizzate a regola d'arte con un corretto sfalsamento dei giunti di malta. Le indagini ed i ripetuti sopralluoghi non hanno evidenziato segni di sofferenza di natura statica del manufatto.

Rilievo geometrico-strutturale

Per la definizione dei dettagli costruttivi, delle proprietà dei materiali e del rilievo geometrico-strutturale è stata realizzata una campagna di indagine conoscitiva a cura della CO.M. Sigma S.r.l. In particolare, sono state eseguite sul Ponte al km 12+240 della S.P.59:

- n° 3 carotaggi orizzontali in continuo per la verifica stratigrafica della sezione muraria;
- Nr. 2 prelievi di elementi lapidei di cui nr. 1 mattone pieno e nr.1 carota di pietra;
- Nr. 1 scavo fondazionale
- Nr. 3 carotaggi verticali in continuo per la verifica stratigrafica del terreno

Per il dettaglio delle risultanze si faccia riferimento al Verbale di indagine redatto ai sensi del D.M. 17/01/2018, della Circolare C.S.LL.PP. n.07/2019 e delle norme di metodo utilizzate.

Livello di conoscenza

In virtù del livello di dettaglio raggiunto dalle indagini di cui sopra si è tenuto conto di un **Livello di conoscenza LC2** e di un fattore di confidenza $FC = 1,20$ (indagini estese sui dettagli costruttivi e prove estese sulle caratteristiche meccaniche dei materiali).

Normativa di riferimento

D.P.R. 380 del 06/06/2001	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
D.M. del 17/01/2018	Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"
Circ. n. 7 del 21/01/2019	Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al D.M. 17 gennaio 2018
L.R. n.41 del 24/07/2018	Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua
D.M. 578 del 17/12/2020	Adozione delle linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e per la definizione di requisiti ed indicazioni relativi al sistema di monitoraggio dinamico

Descrizione sintetica degli interventi

Gli interventi di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 59 Valdarno Casentino posto al km 12+240, località bivio per Gello Biscardo, comune di Castiglion Fibocchi, consistono in:

- sostituzione degli attuali dispositivi laterali di ritenuta con barriere Bordo Ponte di Classe H2 sull'impalcato e con barriere Bordo Laterale di Classe H2 sul rilevato;
- scarifica dell'attuale superficie di rotolamento per un'altezza di 50cm ca;

- realizzazione di una soletta in c.a. e di cordoli laterali sui quali ancorare i montanti metallici dei nuovi dispositivi di ritenuta stradale;
- rifacimento del pacchetto dei neri al di sopra della soletta in c.a.;
- inserimento di nuovi tiranti in acciaio di confinamento sulla sezione trasversale;
- ristilatura dei giunti di malta in corrispondenza dei piedritti, delle spalle, dei timpani e dell'intradosso dell'arcata in muratura di mattoni pieni e malta di calce laddove necessario.

In conformità all'art. 3 della Legge Regionale n.41 del 24 luglio 2018, gli interventi descritti nell'elenco sopra riportato manterranno in corrispondenza del manufatto di attraversamento, invariata la sezione idraulica e l'attuale stato di regimentazione del corso d'acqua attraversato, non interferiranno con la stabilità del fondo e delle sponde, non produrranno aggravio del rischio in altre aree, non produrranno aggravio del rischio per le persone e per il manufatto oggetto di intervento.

VERIFICA DI TRANSITABILITA' Ponte SP59 – km12+240

La verifica di transitabilità ai mezzi pesanti del manufatto ad arco in argomento è stata prodotta in conformità alle Linee Guida per la Gestione del rischio, la Valutazione della Sicurezza ed il Monitoraggio dei ponti esistenti di cui al D.M. 578 del 2020.

Per la verifica dell'arco è stato utilizzato Aedes.SAV, software dedicato all'analisi di archi e volte in muratura attraverso modellazione piana.

Nelle immagini di seguito rappresentate si dà evidenza del modello relativo all'arco in muratura che presenta una luce pari a 296cm ed una larghezza di 275cm (considerata una corsia di marcia).

Analisi dei carichi

G ₁ - Spessore arco in mattoni pieni e malta di calce	25 cm (consid. aut. dal software)
--	-----------------------------------

G ₂ - Spessore riempimento (altezza in chiave)	27 cm (consid. aut. dal software)
---	-----------------------------------

Per la definizione del contributo degli altri carichi permanenti si procede omogeneizzando il carico rispetto al peso specifico del calcestruzzo ed in particolare:

pavimentazione flessibile $h_{media} = 18,5 \text{ cm}$ $\gamma = 1700 \text{ daN/m}^3$ $G_{3,1} = 315 \text{ daN/m}^2$

cordoli in c.a. $2 \times 0,55 \times 0,60 \times 2500 = 1650 \text{ daN/m}$

peso barriera stradale tipo BP $2 \times 75 = 150 \text{ daN/m}$

$$G_{3,2} = (1650 + 150)/5,50 = 327 \text{ daN/m}^2$$

Omogenizzazione del carico a CLS $G_3 = (625 + 315 + 327)/2500 = 0,51 \text{ m}$ (consid. aut. dal software)

Viene considerato lo schema di carico corrispondente ad un autoarticolato a 5 assi da 440 kN (distribuiti su una lunghezza di 11 metri), limitazione standard del Codice della Strada.

Q₁ – autoarticolato 440 kN - considerato uniformemente distribuito $440/11/2,75 = 14,55 \text{ kN/m}^2$

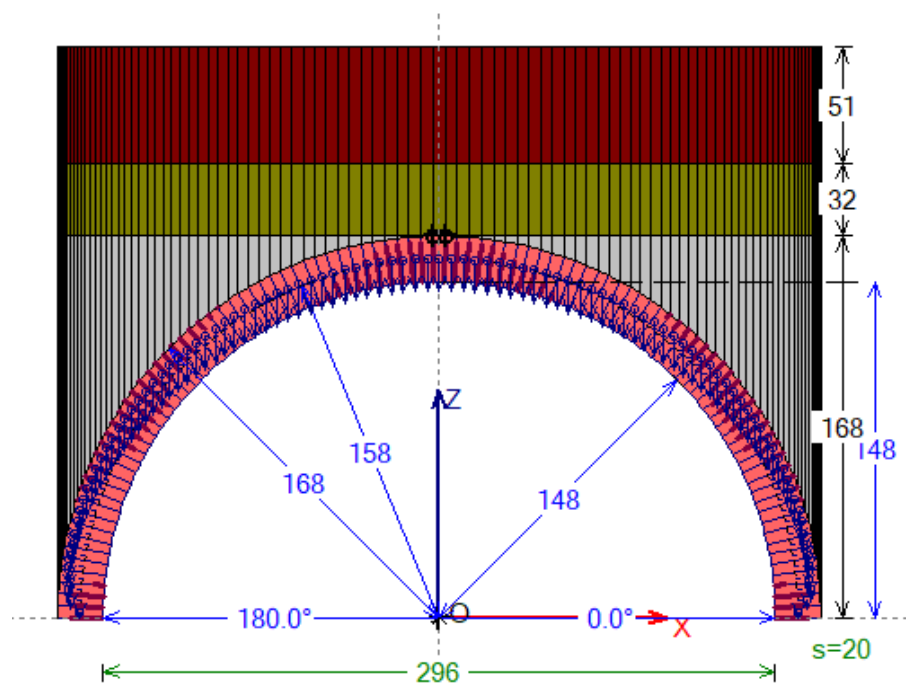


Figura 4 - modellazione piana dell'arco, del riempimento e delle altre strutture

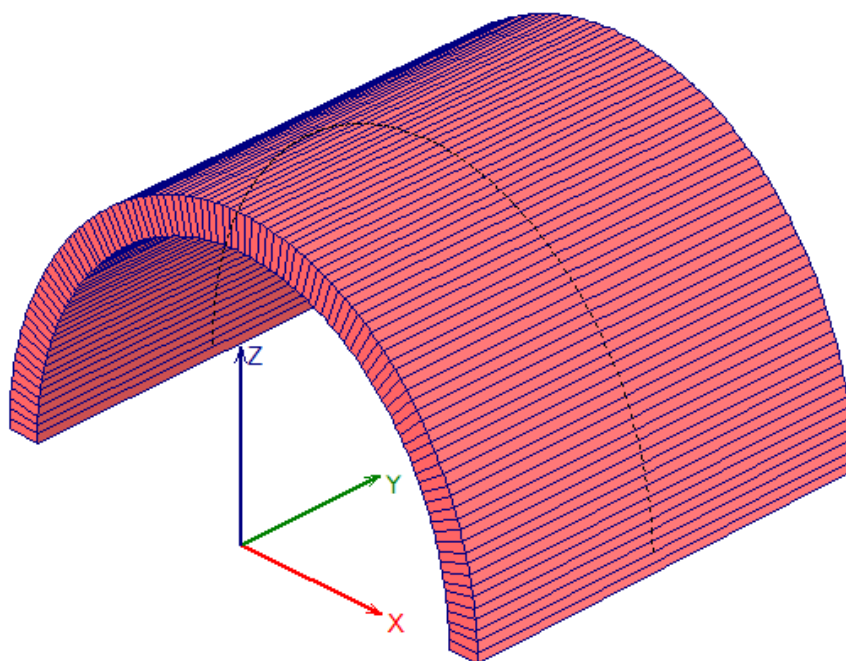


Figura 5 - modellazione tridimensionale dell'arco

Caratteristiche meccaniche muratura



Per la definizione della resistenza a compressione della muratura in mattoni pieni e malta di calce si è fatto riferimento alle indicazioni di cui alla Tabella 11.10.VI del D.M. 17.01.2018 considerando troppo limitativi i valori di riferimento di cui alla Tabella C8.5.I della Circolare C.S.LL.PP. n.7/2019.

Tab. 11.10.VI - Valori di f_k per murature in elementi artificiali pieni e semipieni (valori in N/mm²)

Resistenza caratteristica a compressione f_{bk} dell'elemento N/mm ²	Tipo di malta			
	M15	M10	M5	M2,5
2,0	1,2	1,2	1,2	1,2
3,0	2,2	2,2	2,2	2,0
5,0	3,5	3,4	3,3	3,0
7,5	5,0	4,5	4,1	3,5
10,0	6,2	5,3	4,7	4,1
15,0	8,2	6,7	6,0	5,1
20,0	9,7	8,0	7,0	6,1
30,0	12,0	10,0	8,6	7,2
40,0	14,3	12,0	10,4	—

Per le verifiche a compressione della muratura si adotta il valore di $f_k = 7,2$ N/mm²

Nell'immagine di seguito riportata si dà evidenza della resistenza a compressione del provino M1 estratto dall'intradosso dell'arcata oggetto di verifica.

SIGLA	M 01	ELEMENTO	ARCO			
						
Prova di compressione monoassiale (UNI EN 12390-3)						
Dimensioni effettive conformi alla norma UNI EN 12390-3			Massa del provino [Kg]	Sezione del provino [mm²]	Carico di rottura [KN]	Resistenza unit. [Mpa]
L1	L2	L3/h				
295,0	145,0	45,0	3,281	42775	2912,7	68,1

Dati Struttura. Arco a Tutto Sesto in muratura

Volta | Arco | Piedritti, Pile, Spalle | Contorno | Materiale (1) | Materiale (2) | Rinforzi | Cedimenti | Timpano

MURATURA della VOLTA Tipologia (da Tabella Materiali): Resistenza media a Compressione: f_m (N/mm²) **7,200** Moduli elastici (N/mm²): E = 1500 G = 500

Fattore di Confidenza FC = 1.200 Secondo §C8.7.1.2.1.3: FC deve corrispondere a LC1 se si considera la resistenza a compressione

Ponti: fattore di difformità gamma, Carcata: 1.035 => valore di progetto per FC: $FC' = 1.242$

p. spec. (kN/m²) = 18.00 Giunti: coefficiente d'attrito: $f = 0.50$ Ponti: coefficiente di degrado gamma, D = 1.00

Resistenze di progetto: $f_{md} = f_m / \text{gamma}, M / FC' / \text{gamma}, D = f_d / \text{gamma}, D$:
 Statica (gamma, M = 3.00): $f_{md} = 1.932$; $f_d = 0.50$ (26.6°). SLE: min(f_{md} ; $0.6 \cdot f_m$) = 1.932
 Sismica (gamma, M = 2.00): $f_{md} = 2.899$; $f_d = 0.50$ (26.6°)

Parametri meccanici
 Per ottenere valori specifici per la muratura considerata, è possibile utilizzare la App IQMIndex (Indice di Qualità Muraria) che fornisce valori coerenti con la Normativa vigente (D.M.).
 Parametri meccanici di riferimento definiti secondo Tab.C8.5.1, tenendo conto anche dei possibili coefficienti correttivi (ad es.: malte particolarmente scadenti, oppure: coefficienti

Figura 6 – scheda materiali

Dati Condizioni di Carico Elementari [CCE] (2)

N°	Commento	Psi.0 (per SLE)	Psi.2 (quasi perm.)	P.p. volta	P.p. rinf.sx	P.p. rinf.dx	P.p. sottof.	P.p. pavim.	Carichi di superficie	Carichi lineari	Carichi concentrati	Forze aggiuntive sui piedritti	Carichi mobili
1	Permanenti strutturali e non strutturali	1.00	1.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Carico da traffico autoarticolato 5 assi 44 ton (equivalente distribuito)	1.00	1.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Figura 7 - scheda condizioni di carico

Dati Combinazioni delle Condizioni di Carico [CCC] (2)

N°	Commento	Molt.CCE 1	Molt.CCE 2	Pied.Sx Sp.att.	Pied.Sx Sp.pass.	Perc.Sx Sp.pass.	Pied.Dx Sp.att.	Pied.Dx Sp.pass.	Perc.Dx Sp.pass.	Ponti cls. Adeg.	SLE
1	Carichi permanenti	0.90	0.00	✓	✓	0	✓	✓	0	✓	✓
2	Combinazione di Condizioni di Carico 2	1.26	1.60	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓

Figura 8 - scheda combinazioni di carico

Tabulati di calcolo

Risultati Analisi Limite e Verifiche SLU

Combinazione di Condizioni di Carico 1 (di 2)

Verifica SODDISFATTA

Verifica di Stabilità (Equilibrio dell'arco) SODDISFATTA

Verifica ad Attrito (Taglio nei giunti) SODDISFATTA

[confronto tra Angoli di Scorrimento e Angolo di Attrito Interno dei giunti φ :
la verifica viene eseguita confrontando il rapporto ($|T| / N$, Compressione)
con il coefficiente d'attrito di progetto: $f, d = \tan \varphi$]

Verifica a Compressione della muratura SODDISFATTA

[confronto tra max Tensione di Compressione e Resistenza di progetto f, m_d]

Resistenze di progetto:

Resistenza a compressione di progetto della muratura f_{md} :

$f_{md} = f_m / \gamma_M / F'C / \gamma_D = 1.932 \text{ N/mm}^2$, dove:

$f_m = 7.200 \text{ N/mm}^2$

$\gamma_M = 3.00$

$F'C = \max[1.000, FC \cdot \gamma_C] = 1.242$, con: $FC = 1.20$, $\gamma_C = 1.035$

$\gamma_D = 1.00$

Resistenza ad attrito di progetto: $f_d = f / \gamma_D = 0.50$ ($\varphi = 26.6^\circ$), dove:

$f = 0.50$

$\gamma_D = 1.00$

Sforzi nelle Interfacce dei Conci

N.	N. estrad.	N. intrad.	Taglio	Risult.	Momento	Momento ultimo	dist.:intr.-asse	scorrim.	σ , compr.	f, m_d	zona reagente
			(kN)		(kNm)		(cm)	(°)	(N/mm ²)		(cm)
1	116.59	15.51	53.31	142.45	12.64	14.87	22.1	9.6	1.091	1.932	8.8
2	106.77	26.27	49.20	141.84	10.06	14.96	20.1	7.6	0.653	1.932	14.8
3	97.51	36.15	45.09	141.06	7.67	15.03	18.2	5.7	0.479	1.932	20.3
4	88.82	45.14	41.01	140.10	5.46	15.06	16.6	4.1	0.385	1.932	25.0
5	80.71	53.26	36.97	138.98	3.43	15.06	15.1	2.6	0.315	1.932	25.0
6	73.17	60.52	33.00	137.70	1.58	15.03	13.7	1.2	0.250	1.932	25.0
7	66.20	66.94	29.11	136.28	-0.09	-14.97	12.4	-0.1	0.197	1.932	25.0
8	59.80	72.53	25.32	134.73	-1.59	-14.89	11.3	-1.2	0.248	1.932	25.0
9	53.96	77.31	21.65	133.05	-2.92	-14.79	10.3	-2.2	0.293	1.932	25.0
10	48.66	81.33	18.10	131.24	-4.08	-14.66	9.4	-3.1	0.332	1.932	25.0
11	43.90	84.59	14.69	129.33	-5.09	-14.51	8.5	-4.0	0.364	1.932	25.0
12	39.66	87.15	11.43	127.32	-5.94	-14.34	7.8	-4.7	0.393	1.932	23.5
13	35.92	89.02	8.32	125.22	-6.64	-14.15	7.2	-5.3	0.421	1.932	21.6
14	32.67	90.24	5.39	123.03	-7.20	-13.94	6.6	-5.9	0.448	1.932	19.9
15	29.89	90.85	2.62	120.77	-7.62	-13.72	6.2	-6.3	0.473	1.932	18.6
16	27.55	90.89	0.03	118.44	-7.92	-13.49	5.8	-6.7	0.494	1.932	17.4
17	25.64	90.39	-2.37	116.06	-8.09	-13.24	5.5	-7.0	0.509	1.932	16.6
18	24.13	89.40	-4.60	113.63	-8.16	-12.98	5.3	-7.2	0.518	1.932	15.9
19	23.00	87.96	-6.63	111.16	-8.12	-12.71	5.2	-7.3	0.519	1.932	15.5
20	22.23	86.10	-8.49	108.66	-7.98	-12.44	5.1	-7.4	0.512	1.932	15.4
21	21.78	83.87	-10.16	106.13	-7.76	-12.16	5.2	-7.3	0.497	1.932	15.5
22	21.64	81.30	-11.65	103.59	-7.46	-11.87	5.3	-7.2	0.475	1.932	15.8
23	21.78	78.44	-12.95	101.04	-7.08	-11.58	5.4	-7.1	0.447	1.932	16.3
24	22.17	75.31	-14.08	98.49	-6.64	-11.29	5.7	-6.8	0.416	1.932	17.1
25	22.79	71.97	-15.04	95.95	-6.15	-11.00	6.0	-6.5	0.382	1.932	18.0
26	23.62	68.45	-15.83	93.42	-5.60	-10.71	6.4	-6.1	0.348	1.932	19.2
27	24.62	64.78	-16.46	90.91	-5.02	-10.42	6.9	-5.6	0.315	1.932	20.7
28	25.79	61.00	-16.94	88.43	-4.40	-10.14	7.4	-5.1	0.283	1.932	22.3
29	27.09	57.14	-17.26	85.98	-3.76	-9.86	8.0	-4.5	0.254	1.932	24.1
30	28.50	53.23	-17.44	83.57	-3.09	-9.59	8.7	-3.8	0.227	1.932	25.0
31	30.00	49.31	-17.49	81.21	-2.41	-9.32	9.5	-3.0	0.200	1.932	25.0
32	31.57	45.39	-17.41	78.90	-1.73	-9.06	10.3	-2.2	0.172	1.932	25.0
33	33.19	41.51	-17.20	76.65	-1.04	-8.81	11.1	-1.4	0.145	1.932	25.0
34	34.84	37.70	-16.88	74.47	-0.36	-8.57	12.0	-0.5	0.118	1.932	25.0
35	36.49	33.98	-16.45	72.36	0.31	-8.34	12.9	0.4	0.113	1.932	25.0
36	38.14	30.36	-15.93	70.33	0.97	-8.12	13.9	1.4	0.134	1.932	25.0
37	39.77	26.87	-15.31	68.38	1.61	-7.91	14.9	2.4	0.153	1.932	25.0
38	41.36	23.54	-14.60	66.52	2.23	-7.72	15.9	3.4	0.172	1.932	25.0
39	42.90	20.37	-13.82	64.76	2.82	-7.53	17.0	4.5	0.191	1.932	24.1
40	44.37	17.39	-12.96	63.10	3.37	-7.36	18.0	5.5	0.213	1.932	21.1
41	45.76	14.61	-12.05	61.56	3.89	-7.20	19.0	6.5	0.242	1.932	18.1
42	47.06	12.04	-11.07	60.12	4.38	-7.06	19.9	7.4	0.281	1.932	15.3
43	48.26	9.69	-10.04	58.81	4.82	-6.93	20.8	8.3	0.336	1.932	12.5
44	49.35	7.58	-8.96	57.63	5.22	-6.81	21.7	9.2	0.415	1.932	10.0
45	50.32	5.71	-7.85	56.57	5.58	-6.71	22.5	10.0	0.533	1.932	7.6
46	51.16	4.09	-6.70	55.66	5.88	-6.62	23.1	10.6	0.723	1.932	5.6
47	51.88	2.74	-5.52	54.89	6.14	-6.55	23.7	11.2	1.057	1.932	3.8
48	52.45	1.65	-4.32	54.27	6.35	-6.49	24.2	11.7	1.720	1.932	2.3
49	52.89	0.82	-3.10	53.80	6.51	-6.44	24.6	12.1	3.3	1.932	1.0
50	53.18	0.28	-1.86	53.49	6.61	-6.41	24.9	12.4	2.0	1.932	1.0
51	53.33	0.00	-0.62	53.33	6.67	-6.40	25.0	12.5	0.7	1.932	1.0

52	53.33	0.00	0.62	53.33	6.67	6.40	25.0	12.5	0.7	1.932	0.000	1.0
53	53.18	0.28	1.86	53.49	6.61	6.41	24.9	12.4	2.0	1.932	1.932	1.0
54	52.89	0.82	3.10	53.80	6.51	6.44	24.6	12.1	3.3	1.932	1.932	1.0
55	52.45	1.65	4.32	54.27	6.35	6.49	24.2	11.7	4.6	1.720	1.932	2.3
56	51.88	2.74	5.52	54.89	6.14	6.55	23.7	11.2	5.8	1.057	1.932	3.8
57	51.16	4.09	6.70	55.66	5.88	6.62	23.1	10.6	6.9	0.723	1.932	5.6
58	50.32	5.71	7.85	56.57	5.58	6.71	22.5	10.0	8.0	0.533	1.932	7.6
59	49.35	7.58	8.96	57.63	5.22	6.81	21.7	9.2	8.9	0.415	1.932	10.0
60	48.26	9.69	10.04	58.81	4.82	6.93	20.8	8.3	9.8	0.336	1.932	12.5
61	47.06	12.04	11.07	60.12	4.38	7.06	19.9	7.4	10.6	0.281	1.932	15.3
62	45.76	14.61	12.05	61.56	3.89	7.20	19.0	6.5	11.3	0.242	1.932	18.1
63	44.37	17.39	12.96	63.10	3.37	7.36	18.0	5.5	11.9	0.213	1.932	21.1
64	42.90	20.37	13.82	64.76	2.82	7.53	17.0	4.5	12.3	0.191	1.932	24.1
65	41.36	23.54	14.60	66.52	2.23	7.72	15.9	3.4	12.7	0.172	1.932	25.0
66	39.77	26.87	15.31	68.38	1.61	7.91	14.9	2.4	12.9	0.153	1.932	25.0
67	38.14	30.36	15.93	70.33	0.97	8.12	13.9	1.4	13.1	0.134	1.932	25.0
68	36.49	33.98	16.45	72.36	0.31	8.34	12.9	0.4	13.1	0.113	1.932	25.0
69	34.84	37.70	16.88	74.47	-0.36	8.57	12.0	-0.5	13.1	0.118	1.932	25.0
70	33.19	41.51	17.20	76.65	-1.04	8.81	11.1	-1.4	13.0	0.145	1.932	25.0
71	31.57	45.39	17.41	78.90	-1.73	9.06	10.3	-2.2	12.7	0.172	1.932	25.0
72	30.00	49.31	17.49	81.21	-2.41	9.32	9.5	-3.0	12.4	0.200	1.932	25.0
73	28.50	53.23	17.44	83.57	-3.09	9.59	8.7	-3.8	12.0	0.227	1.932	25.0
74	27.09	57.14	17.26	85.98	-3.76	9.86	8.0	-4.5	11.6	0.254	1.932	24.1
75	25.79	61.00	16.94	88.43	-4.40	10.14	7.4	-5.1	11.0	0.283	1.932	22.3
76	24.62	64.78	16.46	90.91	-5.02	10.42	6.9	-5.6	10.4	0.315	1.932	20.7
77	23.62	68.45	15.83	93.42	-5.60	10.71	6.4	-6.1	9.8	0.348	1.932	19.2
78	22.79	71.97	15.04	95.95	-6.15	11.00	6.0	-6.5	9.0	0.382	1.932	18.0
79	22.17	75.31	14.08	98.49	-6.64	11.29	5.7	-6.8	8.2	0.416	1.932	17.1
80	21.78	78.44	12.95	101.04	-7.08	11.58	5.4	-7.1	7.4	0.447	1.932	16.3
81	21.64	81.30	11.65	103.59	-7.46	11.87	5.3	-7.2	6.5	0.475	1.932	15.8
82	21.78	83.87	10.16	106.13	-7.76	12.16	5.2	-7.3	5.5	0.497	1.932	15.5
83	22.23	86.10	8.49	108.66	-7.98	12.44	5.1	-7.4	4.5	0.512	1.932	15.4
84	23.00	87.96	6.63	111.16	-8.12	12.71	5.2	-7.3	3.4	0.519	1.932	15.5
85	24.13	89.40	4.60	113.63	-8.16	12.98	5.3	-7.2	2.3	0.518	1.932	15.9
86	25.64	90.39	2.37	116.06	-8.09	13.24	5.5	-7.0	1.2	0.509	1.932	16.6
87	27.55	90.89	-0.03	118.44	-7.92	13.49	5.8	-6.7	0.0	0.494	1.932	17.4
88	29.89	90.85	-2.62	120.77	-7.62	13.72	6.2	-6.3	1.2	0.473	1.932	18.6
89	32.67	90.24	-5.39	123.03	-7.20	13.94	6.6	-5.9	2.5	0.448	1.932	19.9
90	35.92	89.02	-8.32	125.22	-6.64	14.15	7.2	-5.3	3.8	0.421	1.932	21.6
91	39.66	87.15	-11.43	127.32	-5.94	14.34	7.8	-4.7	5.1	0.393	1.932	23.5
92	43.90	84.59	-14.69	129.33	-5.09	14.51	8.5	-4.0	6.5	0.364	1.932	25.0
93	48.66	81.33	-18.10	131.24	-4.08	14.66	9.4	-3.1	7.9	0.332	1.932	25.0
94	53.96	77.31	-21.65	133.05	-2.92	14.79	10.3	-2.2	9.4	0.293	1.932	25.0
95	59.80	72.53	-25.32	134.73	-1.59	14.89	11.3	-1.2	10.8	0.248	1.932	25.0
96	66.20	66.94	-29.11	136.28	-0.09	14.97	12.4	-0.1	12.3	0.197	1.932	25.0
97	73.17	60.52	-33.00	137.70	1.58	15.03	13.7	1.2	13.9	0.250	1.932	25.0
98	80.71	53.26	-36.97	138.98	3.43	15.06	15.1	2.6	15.4	0.315	1.932	25.0
99	88.82	45.14	-41.01	140.10	5.46	15.06	16.6	4.1	17.0	0.385	1.932	25.0
100	97.51	36.15	-45.09	141.06	7.67	15.03	18.2	5.7	18.6	0.479	1.932	20.3
101	106.77	26.27	-49.20	141.84	10.06	14.96	20.1	7.6	20.3	0.653	1.932	14.8
102	116.59	15.51	-53.31	142.45	12.64	14.87	22.1	9.6	22.0	1.091	1.932	8.8

Azioni alle imposte (Spinte dall'arco sui piedritti)

Imposta	Spinta (kN)	Car.Vert. (kN)	Inclinazione sull'orizz.(°)	Distanze dal piedritto (cm) in dir.X	in dir.Z
Sinistra	53.31	132.10	68.0	22.1	0.0
Destra	53.31	132.10	68.0	22.1	0.0

Combinazione di Condizioni di Carico 2 (di 2)

Verifica SODDISFATTA

Verifica di Stabilità (Equilibrio dell'arco) SODDISFATTA

Verifica ad Attrito (Taglio nei giunti) SODDISFATTA

[confronto tra Angoli di Scorrimento e Angolo di Attrito Interno dei giunti φ :
la verifica viene eseguita confrontando il rapporto ($|T| / N$, Compressione)
con il coefficiente d'attrito di progetto: $f_d = \tan \varphi$]

Verifica a Compressione della muratura SODDISFATTA

[confronto tra max Tensione di Compressione e Resistenza di progetto f_{md}]

Resistenze di progetto:

Resistenza a compressione di progetto della muratura f_{md} :

$f_{md} = f_m / \gamma_M / F'C / \gamma_D = 1.932 \text{ N/mm}^2$, dove:

$f_m = 7.200 \text{ N/mm}^2$

$\gamma_M = 3.00$

$F'C = \max[1.000, FC \cdot \gamma_C] = 1.242$, con: $FC = 1.20$, $\gamma_C = 1.035$

$\gamma_D = 1.00$

Resistenza ad attrito di progetto: $f_d = f / \gamma_D = 0.50$ ($\varphi = 26.6^\circ$), dove:

f = 0.50
 $\gamma_D = 1.00$

Sforzi nelle Interfacce dei Conci

N.	N estrad.	N intrad.	Taglio	Risult.	Momento	Momento ultimo	dist.:intr.-asse	scorrim.	σ ,compr.	f,md	zona reagente	
			(kN)			(kNm)	(cm)	(°)		(N/mm ²)	(cm)	
1	271.00	8.69	130.73	308.73	32.79	27.60	24.2	11.7	25.1	1.932	1.932	5.3
2	247.19	35.51	122.00	307.90	26.46	27.82	21.9	9.4	23.3	1.932	1.932	5.5
3	224.72	60.44	113.22	306.82	20.54	27.99	19.7	7.2	21.7	1.305	1.932	15.9
4	203.62	83.49	104.43	305.51	15.02	28.13	17.7	5.2	20.0	0.957	1.932	21.8
5	183.89	104.65	95.66	303.98	9.91	28.23	15.9	3.4	18.3	0.765	1.932	25.0
6	165.54	123.92	86.94	302.24	5.20	28.30	14.3	1.8	16.7	0.603	1.932	25.0
7	148.58	141.33	78.30	300.29	0.91	28.33	12.8	0.3	15.1	0.453	1.932	25.0
8	133.00	156.89	69.76	298.16	-2.99	-28.33	11.5	-1.0	13.5	0.526	1.932	25.0
9	118.80	170.63	61.34	295.85	-6.48	-28.29	10.3	-2.2	12.0	0.647	1.932	25.0
10	105.97	182.57	53.07	293.38	-9.58	-28.23	9.2	-3.3	10.4	0.754	1.932	25.0
11	94.50	192.76	44.97	290.76	-12.28	-28.14	8.2	-4.3	8.9	0.847	1.932	24.7
12	84.38	201.22	37.05	288.00	-14.61	-28.02	7.4	-5.1	7.4	0.937	1.932	22.2
13	75.58	208.01	29.34	285.11	-16.55	-27.88	6.7	-5.8	5.9	1.032	1.932	20.0
14	68.09	213.16	21.84	282.10	-18.13	-27.71	6.1	-6.4	4.4	1.127	1.932	18.2
15	61.88	216.73	14.56	278.99	-19.36	-27.52	5.6	-6.9	3.0	1.216	1.932	16.7
16	56.91	218.76	7.53	275.78	-20.23	-27.31	5.2	-7.3	1.6	1.295	1.932	15.5
17	53.18	219.31	0.74	272.49	-20.77	-27.07	4.9	-7.6	0.2	1.354	1.932	14.6
18	50.63	218.43	-5.80	269.12	-20.98	-26.82	4.7	-7.8	1.2	1.387	1.932	14.1
19	48.68	216.20	-11.74	265.14	-20.94	-26.51	4.6	-7.9	2.5	1.398	1.932	13.8
20	46.61	212.85	-16.67	260.00	-20.78	-26.10	4.5	-8.0	3.7	1.401	1.932	13.5
21	45.47	208.48	-21.24	254.84	-20.38	-25.67	4.5	-8.0	4.8	1.375	1.932	13.4
22	44.66	203.19	-25.06	249.12	-19.82	-25.20	4.5	-8.0	5.8	1.334	1.932	13.5
23	45.16	197.06	-28.90	243.94	-18.99	-24.76	4.7	-7.8	6.8	1.260	1.932	14.0
24	46.39	190.18	-32.38	238.78	-17.97	-24.30	4.9	-7.6	7.8	1.170	1.932	14.7
25	47.79	182.65	-35.09	233.10	-16.86	-23.81	5.2	-7.3	8.7	1.077	1.932	15.6
26	49.81	174.55	-37.44	227.46	-15.59	-23.31	5.6	-6.9	9.5	0.980	1.932	16.7
27	52.38	165.97	-39.43	221.88	-14.20	-22.81	6.0	-6.5	10.2	0.883	1.932	18.0
28	55.42	157.00	-41.08	216.35	-12.70	-22.31	6.5	-6.0	10.9	0.790	1.932	19.6
29	58.89	147.71	-42.39	210.90	-11.10	-21.81	7.1	-5.4	11.6	0.703	1.932	21.4
30	62.71	138.19	-43.39	205.54	-9.44	-21.31	7.8	-4.7	12.2	0.624	1.932	23.4
31	66.82	128.53	-44.07	200.26	-7.71	-20.83	8.6	-3.9	12.7	0.553	1.932	25.0
32	71.16	118.80	-44.47	195.09	-5.96	-20.35	9.4	-3.1	13.2	0.484	1.932	25.0
33	75.32	109.07	-44.04	189.58	-4.22	-19.85	10.2	-2.3	13.4	0.415	1.932	25.0
34	79.96	99.41	-43.87	184.66	-2.43	-19.39	11.1	-1.4	13.7	0.346	1.932	25.0
35	84.33	89.90	-42.90	179.44	-0.70	-18.92	12.1	-0.4	13.8	0.278	1.932	25.0
36	88.74	80.61	-41.66	174.40	1.02	-18.47	13.1	0.6	13.8	0.282	1.932	25.0
37	93.14	71.58	-40.19	169.55	2.70	-18.04	14.1	1.6	13.7	0.334	1.932	25.0
38	97.73	62.89	-39.08	165.30	4.36	-17.65	15.2	2.7	13.7	0.386	1.932	25.0
39	101.92	54.58	-37.18	160.86	5.92	-17.26	16.3	3.8	13.4	0.434	1.932	25.0
40	105.96	46.72	-35.09	156.66	7.41	-16.89	17.4	4.9	12.9	0.484	1.932	22.9
41	109.80	39.34	-32.82	152.71	8.81	-16.55	18.4	5.9	12.4	0.548	1.932	19.8
42	113.22	32.49	-29.78	148.73	10.09	-16.22	19.4	6.9	11.6	0.634	1.932	16.7
43	116.58	26.22	-27.20	145.37	11.30	-15.93	20.4	7.9	10.8	0.754	1.932	13.8
44	119.65	20.54	-24.49	142.31	12.39	-15.67	21.3	8.8	9.9	0.928	1.932	11.0
45	122.38	15.51	-21.67	139.58	13.36	-15.45	22.2	9.7	8.9	1.189	1.932	8.4
46	124.66	11.14	-18.12	137.00	14.19	-15.24	22.9	10.4	7.6	1.605	1.932	6.2
47	126.69	7.46	-15.11	135.00	14.90	-15.08	23.6	11.1	6.4	1.932	1.932	2.6
48	128.33	4.49	-12.04	133.37	15.48	-14.94	24.2	11.7	5.2	1.932	1.932	2.5
49	129.52	2.25	-8.27	132.03	15.91	-14.84	24.6	12.1	3.6	1.932	1.932	2.5
50	130.36	0.75	-5.11	131.21	16.20	-14.77	24.9	12.4	2.2	1.932	1.932	2.5
51	130.78	0.00	-1.92	130.79	16.35	-14.74	25.0	12.5	0.8	1.932	0.000	2.5
52	130.78	0.00	1.92	130.79	16.35	-14.74	25.0	12.5	0.8	1.932	0.000	2.5
53	130.36	0.75	5.11	131.21	16.20	-14.77	24.9	12.4	2.2	1.932	1.932	2.5
54	129.52	2.25	8.27	132.03	15.91	-14.84	24.6	12.1	3.6	1.932	1.932	2.5
55	128.33	4.49	12.04	133.37	15.48	-14.94	24.2	11.7	5.2	1.932	1.932	2.5
56	126.69	7.46	15.11	135.00	14.90	-15.08	23.6	11.1	6.4	1.932	1.932	2.6
57	124.66	11.14	18.12	137.00	14.19	-15.24	22.9	10.4	7.6	1.605	1.932	6.2
58	122.38	15.51	21.67	139.58	13.36	-15.45	22.2	9.7	8.9	1.189	1.932	8.4
59	119.65	20.54	24.49	142.31	12.39	-15.67	21.3	8.8	9.9	0.928	1.932	11.0
60	116.58	26.22	27.20	145.37	11.30	-15.93	20.4	7.9	10.8	0.754	1.932	13.8
61	113.22	32.49	29.78	148.73	10.09	-16.22	19.4	6.9	11.6	0.634	1.932	16.7
62	109.80	39.34	32.82	152.71	8.81	-16.55	18.4	5.9	12.4	0.548	1.932	19.8
63	105.96	46.72	35.09	156.66	7.41	-16.89	17.4	4.9	12.9	0.484	1.932	22.9
64	101.92	54.58	37.18	160.86	5.92	-17.26	16.3	3.8	13.4	0.434	1.932	25.0
65	97.73	62.89	39.08	165.30	4.36	-17.65	15.2	2.7	13.7	0.386	1.932	25.0
66	93.14	71.58	40.19	169.55	2.70	-18.04	14.1	1.6	13.7	0.334	1.932	25.0
67	88.74	80.61	41.66	174.40	1.02	-18.47	13.1	0.6	13.8	0.282	1.932	25.0
68	84.33	89.90	42.90	179.44	-0.70	-18.92	12.1	-0.4	13.8	0.278	1.932	25.0
69	79.96	99.41	43.87	184.66	-2.43	-19.39	11.1	-1.4	13.7	0.346	1.932	25.0
70	75.32	109.07	44.04	189.58	-4.22	-19.85	10.2	-2.3	13.4	0.415	1.932	25.0
71	71.16	118.80	44.47	195.09	-5.96	-20.35	9.4	-3.1	13.2	0.484	1.932	25.0
72	66.82	128.53	44.07	200.26	-7.71	-20.83	8.6	-3.9	12.7	0.553	1.932	25.0
73	62.71	138.19	43.39	205.54	-9.44	-21.31	7.8	-4.7	12.2	0.624	1.932	23.4
74	58.89	147.71	42.39	210.90	-11.10	-21.81	7.1	-5.4	11.6	0.703	1.932	21.4
75	55.42	156.99	41.08	216.35	-12.70	-22.31	6.5	-6.0	10.9	0.789	1.932	19.6
76	52.38	165.97	39.43	221.88	-14.20	-22.81	6.0	-6.5	10.2	0.883	1.932	18.0
77	49.81	174.55	37.44	227.46	-15.59	-23.31	5.6	-6.9	9.5	0.980	1.932	16.7
78	47.79	182.65	35.09	233.10	-16.86	-23.81	5.2	-7.3	8.7	1.077	1.932	15.6
79	46.39	190.18	32.38	238.78	-17.97	-24.30	4.9	-7.6	7.8	1.170	1.932	14.7
80	45.16	197.06	28.90	243.94	-18.99	-24.76	4.7	-7.8	6.8	1.260	1.932	14.0
81	44.66	203.19	25.06	249.12	-19.82	-25.20	4.5	-8.0	5.8	1.334	1.932	13.5
82	45.47	208.48	21.24	254.84	-20.38	-25.67	4.5	-8.0	4.8	1.375	1.932	13.4
83	46.62	212.85	16.67	260.00	-20.78	-26.10	4.5	-8.0	3.7	1.400	1.932	13.5
84	48.68	216.20	11.74	265.14	-20.94	-26.51	4.6	-7.9	2.5	1.398	1.932	13.8
85	50.63	218.43	5.80	269.12	-20.98	-26.82	4.7	-7.8	1.2	1.387	1.932	14.1
86	53.18	219.31	-0.74	272.49	-20.77	-27.07	4.9	-7.6	0.2	1.354	1.932	14.6
87	56.92	218.76	-7.53	275.78	-20.23	-27.31	5.2	-7.3	1.6	1.295	1.932	15.5

88	61.88	216.73	-14.56	278.98	-19.36	-27.52	5.6	-6.9	3.0	1.216	1.932	16.7
89	68.09	213.16	-21.84	282.10	-18.13	-27.71	6.1	-6.4	4.4	1.127	1.932	18.2
90	75.59	208.01	-29.34	285.11	-16.55	-27.88	6.7	-5.8	5.9	1.032	1.932	20.0
91	84.38	201.22	-37.05	288.00	-14.61	-28.02	7.4	-5.1	7.4	0.937	1.932	22.2
92	94.51	192.75	-44.97	290.76	-12.28	-28.14	8.2	-4.3	8.9	0.847	1.932	24.7
93	105.98	182.57	-53.07	293.38	-9.57	-28.23	9.2	-3.3	10.4	0.754	1.932	25.0
94	118.80	170.62	-61.34	295.85	-6.48	-28.29	10.3	-2.2	12.0	0.647	1.932	25.0
95	133.00	156.89	-69.76	298.16	-2.99	-28.33	11.5	-1.0	13.5	0.526	1.932	25.0
96	148.58	141.33	-78.30	300.29	0.91	-28.33	12.8	0.3	15.1	0.453	1.932	25.0
97	165.54	123.92	-86.94	302.23	5.20	-28.30	14.3	1.8	16.7	0.603	1.932	25.0
98	183.89	104.64	-95.66	303.98	9.91	-28.23	15.9	3.4	18.3	0.766	1.932	25.0
99	203.62	83.49	-104.43	305.51	15.02	-28.13	17.7	5.2	20.0	0.957	1.932	21.8
100	224.73	60.44	-113.22	306.82	20.54	-27.99	19.7	7.2	21.7	1.305	1.932	15.9
101	247.19	35.51	-122.00	307.90	26.46	-27.82	21.9	9.4	23.3	1.932	1.932	5.5
102	271.00	8.68	-130.73	308.73	32.79	-27.60	24.2	11.7	25.1	1.932	1.932	5.3

Azioni alle imposte (Spinte dall'arco sui piedritti)

Imposta	Spinta (kN)	Car.Vert. (kN)	Inclinazione sull'orizz.(°)	Distanze dal piedritto (cm)	
				in dir.X	in dir.Z
Sinistra	130.73	279.69	65.0	24.2	0.0
Destra	130.73	279.68	65.0	24.2	0.0

Non sono state richieste Verifiche nei Piedritti

Analisi Sismica NON eseguita

ANALISI STATICA: MOLTIPLICATORI DI COLLASSO

Combinazione di Condizioni di Carico 1 (di 2)
 Stabilità (Equilibrio della struttura): n.d.
 Attrito (Taglio nei giunti): n.d.
 Compressione della muratura: n.d.

Combinazione di Condizioni di Carico 2 (di 2)
 Stabilità (Equilibrio della struttura): >> 1
 Attrito (Taglio nei giunti): 2.177
 Compressione della muratura: 2.555

Moltiplicatore di collasso minimo del Sistema Voltato in direzione verticale:
 (= fra tutte le CCC) **2.177**

Verifica dispositivi di ritenuta - Ponte SP59 – km12+240

Premessa

Il presente documento ha la funzione di dimensionare i dispositivi di ritenuta stradale (guard rail) dei ponti ad arco in muratura, situati sulla Strada Provinciale SP 59 Valdarno Casentino, al km 12+240 – 12+300 – 12+700, in località Bivio per Gello Biscardo nel Comune di Castiglion Fibocchi.

Le barriere di sicurezza in argomento sono progettate in conformità alle istruzioni tecniche allegate al D.M. n.2367 del 21 giugno 2004 che recepiscono ufficialmente le norme UNI EN 1317 ed individuano la "classificazione prestazionale dei dispositivi di sicurezza nelle costruzioni stradali, le modalità di esecuzione delle prove d'urto e i relativi criteri di accettazione".

Scelta del dispositivo di ritenuta

La scelta della classe minima dei dispositivi di ritenuta, secondo l'art.6 delle istruzioni tecniche avviene tenendo conto della loro destinazione ed ubicazione del tipo e delle caratteristiche della strada nonché di quelle del traffico cui la tessa sarà interessata.

Ai fini applicativi, il traffico è classificato in ragione dei volumi di traffico e della prevalenza dei mezzi che lo compongono, distinto nei seguenti livelli:

TIPO DI TRAFFICO	TGM	% VEICOLI CON MASSA > 3,5 T
I	≤ 1000	QUALSIASI
I	> 1000	≤ 5
II	> 1000	5 < N ≤ 15
III	> 1000	> 15

Figura 9 - tabella relativa al tipo di traffico

La Provincia di Arezzo ha messo a disposizione dati relativi al TGM rilevati alla progressiva km 12+600 evidenziati in rosso nella tabella di seguito riportata.

STRADA	CODICE STRADA	ANNO	LOCALITA'	PROGRESSIVA	TGM TOT	TGM L	TGM P
S.P. N° 59 Vald. Casentinese	RT051SP059000	2006	Cippo Km 9.000 Fattoria Rubeschi (n°8)	9000	2722	2373	350
S.P. N° 59 Vald. Casentinese	RT051SP059000	2004	Bivio SP01	10000	2752	2494	258
S.P. N° 59 Vald. Casentinese	RT051SP059000	1991	Pian di Nova - Gello	12600	483	393	90
S.P. N° 59 Vald. Casentinese	RT051SP059000	1995	Pian di Nova - Gello	12600	468	400	68
S.P. N° 59 Vald. Casentinese	RT051SP059000	1991	km 20+650 Fra Talla e la Crocina	20650	460	374	86
S.P. N° 59 Vald. Casentinese	RT051SP059000	1995	km 20+650 Fra Talla e la Crocina	20650	450	383	67

Figura 1 - SP 59 Vald. Casentinese - dati TGM - fonte Provincia di Arezzo

TIPO DI STRADA	TIPO DI TRAFFICO	BARRIERE SPARTITRAFFICO	BARRIERE BORDO LATERALE	BARRIERE BORDO PONTE(1)	ATTENUATORI
AUTOSTRADALE (A) E STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI (B)	I	H2	H1	H2	P50, P80, P100
	II	H3	H2	H3	
	III	H3-H4 (2)	H2-H3 (2)	H3-H4 (2)	
STRADE EXTRAURBANE	I	H1	N2	H2	
SECONDARIE (C) E STRADE URBANE DI SCORRIMENTO (D)	II	H2	H1	H2	
	III	H2	H2	H3	
STRADE URBANE DI QUARTIERE (E) E STRADE LOCALI (F).	I	N2	N1	H2	
	II	H1	N2	H2	
	III	H1	H1	H2	

(1) Per ponti o viadotti si intendono opere di luce superiore a 10 metri; per luci minori sono equiparate al bordo laterale
(2) La scelta tra le due classi sarà determinata dal progettista

Figura 10 - scelta della classe minima di contenimento

Nel caso specifico la Strada Provinciale SP 59 Valdarno Casentino è classificabile come una STRADA LOCALE di tipo F2 (extraurbana locale a traffico limitato).

Per tale categoria di strada il Decreto Ministeriale del 05/11/001 n.6792 rappresenta una sezione stradale costituita da una carreggiata di larghezza pari a 8,50 metri (n.2 corsie da 3,25 metri + n.2 banchine laterali da 1,00 metro). Nello stato di progetto, la carreggiata stradale in corrispondenza dei ponti sulla SP59 Valdarno Casentino posti al km 12+240 – 12+300 – 12+700, presenterà una larghezza inferiore a 6 metri totali, al di sotto degli standard minimi richiesti per la categoria F2. Si ritiene tuttavia che le categorie stradali siano da considerarsi come obiettivi da raggiungere per le strade esistenti, laddove siano presenti vincoli fisici non immediatamente eliminabili quali la larghezza dell'opera d'arte di scavalcamento in argomento.

Il tipo di traffico che insiste su tale strada risulta di TIPO I in quanto il valore del TGM bidirezionale è minore di 1000 veicoli/giorno.

In virtù delle considerazioni di cui sopra, i dispositivi di ritenuta stradale da installare sui ponti ad arco in muratura, situati al km 12+240 – 12+300 – 12+700 della Strada Provinciale SP 59 Valdarno Casentino devono presentare una Classe minima di contenimento **H2** per Barriera **Bordo Ponte**.

La classe minima di contenimento delle barriere su rilevato da installare laddove necessario invece risulta essere N1.

In relazione ai ponti in muratura in argomento si evidenzia che:

- non sono presenti situazioni specifiche particolari per le quali risulta necessario adottare un livello di contenimento superiore rispetto al minimo prescritto dalla norma;
- non sono presenti ostacoli a tergo delle barriere bordo ponte tali da influenzare la scelta del dispositivo di ritenuta in considerazione dei valori della Lunghezza Operativa (Wm), della Deflessione Dinamica (Dm) e dell'Intrusione del Veicolo (VIm);
- sono presenti cordoli in c.a. inadeguati all'installazione di barriere conformi e si manifesta la necessità di adattare le carpenterie e le armature dei cordoli alle prestazioni richieste dai nuovi dispositivi di contenimento.

Il criterio generale seguito per la scelta del tipo e delle caratteristiche delle barriere è stato quello di utilizzare in tutti i casi in cui ciò è stato ritenuto possibile, barriere caratterizzate dalla classe minima di contenimento (Lc) e dal livello minimo di severità dell'urto sugli occupanti dei veicoli in svio (ASI, PHD e THIV), nel rispetto delle prescrizioni normative.

Tale scelta è motivata dalla considerazione che classi di protezione più elevate rendono le barriere più rigide, caratterizzate da valori degli indici ASI, PHD e THIV (che quantificano il danno arrecato durante l'urto agli occupanti dei veicoli) più elevati (per quanto rientranti nei limiti normativi) e più critiche, pertanto, le conseguenze degli urti coinvolgenti veicoli leggeri che rappresentano la stragrande maggioranza degli eventi possibili, come richiamato anche dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 62032/2010.

Verifica del cordolo in c.a.


Sui ponti ad arco in muratura, situati al km 12+240 – 12+300 – 12+700 della Strada Provinciale SP 59 Valdarno Casentino, saranno installate barriere di Classe H2 BORDO PONTE con le seguenti caratteristiche:

Test	Deflessione dinamica normalizzata [m]	Intrusione veicolo normalizzata [m]	Larghezza di lavoro normalizzata [m]
TB51	0,90	1,70	1,20 = W4

La resistenza del cordolo cui sono collegate le barriere di sicurezza nei confronti delle azioni eccezionali da urto veicolare è verificata considerando il momento plastico che il montante della barriera metallica di sicurezza può fornire. Tale approccio ottempera quanto previsto dal §4.7.3.3 della UNI EN 1991-2 così come emendato dall'appendice nazionale (G.U. 27 marzo 2013, D.M. 31/07/2012).


Le verifiche di seguito riportate vengono effettuate tenendo conto delle **indicazioni non vincolanti** di cui alla scheda tecnica del dispositivo di ritenuta di CLASSE H2 BORDO PONTE – BARRIERA 3 ONDE PER MANUFATTO W4 prodotto dalla Marcegaglia Buildtech.

Class H2 Bridge side - 3-waves guardrail for bridge W4
3 Wellen Leitplanke auf Bauwerk, Aufhaltestufe H2, Wirkungsbereich W4
Classe H2 Bord pont - Glissière 3 ondes simple pour pont W4
Clase H2 Borde de puente - Barrera de triple onda simple para base puente W4

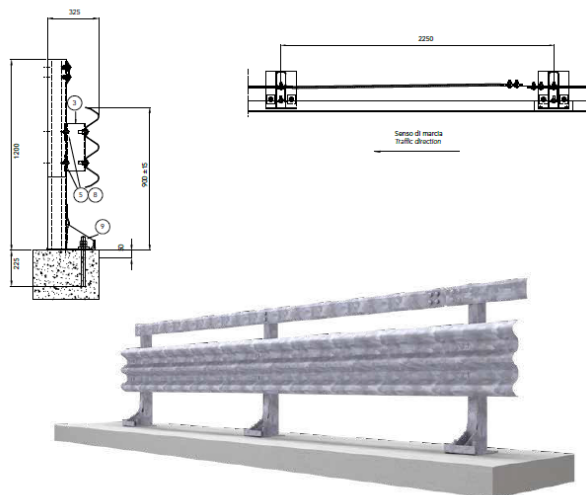

Rapporti di prova Crash test reports, Testberichte, Comptes rendus d'essais, Relaciones de pruebas											
Test n.	Facility	Test	Type	Barrier length m	Mass kg	Speed km/h	ASI max 1.4	THIV max 33 km/h	D m	Vi m	W m
PROVA 2243	AISICO	TB51	Laterale 20°	58,5	13000	70			0,9	1,7-VIS	1,2-W4
PROVA 2244	AISICO	TB11	Laterale 20°	58,5	900	100	1,2 B	32	0,2		0,4-W1

96 Marcegaglia Buildtech

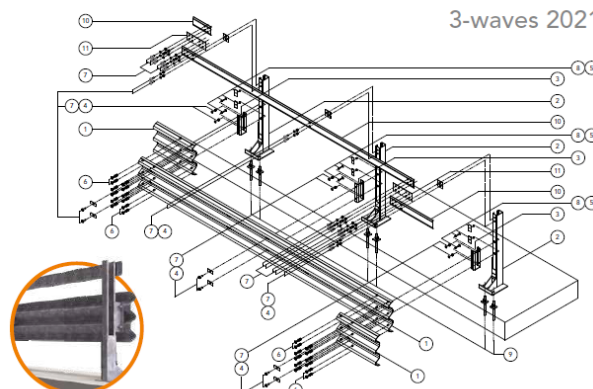

Composantii Componente, Baza, Componente, Elementus				
Descriere - bariera in aciale zincat Description - galvanized steel barrier				
11	Platfo de conexiune Connection plate, Anschlussplatte, Plaque de connexion, Platta de unire	120x360 Th=3 mm	5 SPS JOWP	Materiale Material
10	Bandula supariore Upper shaped plate, Oberer Bandst�tze, Bame supariore, Banda superior	10x46460 Th=3 mm	5 SPS JRP	
9	Tirfoz + dad + 1 rondella Anchor bolt + nuts + 1 washer, Verbuindbalkenankerdraut + Mutter + Unterbolzen, tie-ford + acroaz + 1 rondelle, Vurle (acroaz + tueraz + 1 �randula)	M24x315 mm	Clasla 8.8	
8	Bulone complet Bolt with nut and washer, Schraube komplett,	M10x40 mm	Clasla 8.8	
7	Bulone complet Bolt with nut and washer, Schraube komplett,	M16x50 mm	Clasla 8.8	
6	Bulone complet Bolt with nut and washer, Schraube komplett,	M16x30 mm	Clasla 8.8	
5	Platina M10 Platta, Pl�tten, Platta, Platta	100x40 Th=4 mm	5 SPS JRP	
4	Platina copriaciz Top covering plate, Locobandpl�tte, Plaque de couverture fente, Placa cubre-auraz	100x40 Th=4 mm	5 SPS JRP	
3	Distanzator U-Profile U-Abstandhalter, Entretoise U, Separator "U"	120x55 Th=5 mm L=300 mm	5 SPS JOWP	
2	Pala cu piatra Rectangular tube post with base plate, Vierkantrohranker mit Grundplatte, Poutre tubulaire avec plaque, Tuba de baza cu piatra	120x260 Th=5 mm L=1200 mm	5 SPS JRP	
1	Facia 2 �nd 3-ways bar, 3-ways L�tzschelle, Chassis 2 �ndes, Banda �nd 2	L=814 (2250) Th=2,5 mm	5 SPS JRP	
Descriere - bariera in aciale corten Description - corten steel barrier				
11	Platfo de conexiune Connection plate, Anschlussplatte, Plaque de connexion, Platta de unire	120x360 Th=3 mm	5 SPS JOWP	Materiale Material
10	Bandula supariore Upper shaped plate, Oberer Bandst�tze, Bame supariore, Banda superior	10x46460 Th=3 mm	5 SPS JRP	
9	Tirfoz + dad + 1 rondella Anchor bolt + nuts + 1 washer, Verbuindbalkenankerdraut + Mutter + Unterbolzen, tie-ford + acroaz + 1 rondelle, Vurle (acroaz + tueraz + 1 �randula)	M24x315 mm	Clasla 8.8	
8	Bulone complet Bolt with nut and washer, Schraube komplett,	M10x40 mm	Clasla Tropicale.	
7	Bulone complet Bolt with nut and washer, Schraube komplett,	M16x50 mm	Tropicale.	
6	Bulone complet Bolt with nut and washer, Schraube komplett,	M16x30 mm	Tropicale.	
5	Platina M10 Platta, Pl�tten, Platta, Platta	100x40 Th=4 mm	5 SPS JRP	
4	Platina copriaciz Top covering plate, Locobandpl�tte, Plaque de couverture fente, Placa cubre-auraz	100x40 Th=4 mm	5 SPS JRP	
3	Distanzator U-Profile U-Abstandhalter, Entretoise U, Separator "U"	120x55 Th=5 mm L=300 mm	5 SPS JOWP	
2	Pala cu piatra Rectangular tube post with base plate, Vierkantrohranker mit Grundplatte, Poutre tubulaire avec plaque, Tuba de baza cu piatra	120x260 Th=5 mm L=1200 mm	5 SPS JRP	
1	Facia 3 �nd 3-ways bar, 3-ways L�tzschelle, Chassis 3 �ndes, Banda �nd 3	L=814 (2250) Th=2,5 mm	5 SPS JOWP	

CE 2131/CP8/947

Marcegaglia Buildtech 97

SEZIONE IN mm

SEZIONE A-A

INIZIO TRATTA

FINE TRATTA

SEZIONE IN mm

POS.	Q.TA	DESCRIZIONE	UNITA'	Q.TA	DESCRIZIONE	UNITA'	Q.TA	DESCRIZIONE	UNITA'
1	2	13.96	ELEMENTO TERMINALE 3 ONICE	S355/JOWP	59608285	DA33			
12	1	15.58	BANDELLA SUPERIORE DI 140 Sp.5 PER TERMINALE	S355/JOWP	59608788	MB-605			
11	1	12.95	BANDELLA SUPERIORE DI 140 Sp.5 PER TERMINALE	S355/JOWP	59608787	MB-604			
10	1	1.92	PIATTO DI COLLEGAMENTO 120 Sp.6 L=368	S355/JOWP	59608785	MB-598			
9	2	12.14	BANDELLA SUPERIORE 140 Sp.5 L=1210	S355/JOWP	59608786	MB-1301			
8	2	1.40	TRONFONO M24x35 CON 2 DADI E 1 RONDELLA CLASSE 8.8	63800753	MB-1375				
7	2	0.06	BULLONE T.E. M10x40 COMPLETO	TROPEALUZ	63801256	MB-5453			
6	14	0.15	BULLONE T.E.E. M16x50 COMPLETO	TROPEALUZ	63800336	1114			
5	8	0.16	BULLONE T.T.C.E. M16x50 COMPLETO	TROPEALUZ	63800298	1034			
4	2	0.12	PIASTRINA M10 100x40 Sp.4	S355/JOWP	59608127	MB-5822			
3	2	0.11	PIASTRINA COPRABUSOLA 100x40 Sp.4	S355/JOWP	59605128	1011			
2	1	2.43	OSTANTAZIONE U 120x55 Sp.5 L=300	S355/JOWP	59608126	MB-6390			
1	2	18.82	PAIO PIANTATO 1200x50 Sp.5 SPECIALE	S355/JOWP	59608799	MB-1397			

GRUPPO TERMINALE HZBP 2021

INIZIO TRATTA

FINE TRATTA

SEZIONE IN mm


Si precisa che i dispositivi di ritenuta da impiegare in opera dovranno in ogni caso presentare caratteristiche tecniche analoghe (V_m , D_m e V_{Im}) ed essere tutti **dotati di marcatura CE** ai sensi del D.M. 28.06.2011 e della norma UNI EN 1317-5.

Caratteristiche del montante tubolare:

interasse	2250 mm
acciaio	S355 JOWP - corten
sezione	120 x 80 x 30 sp.5

Per la determinazione del Modulo di resistenza plastico si assume che la sezione sia interamente plasticizzata.

$$W_{y,pl} = 2 \cdot S'_y$$

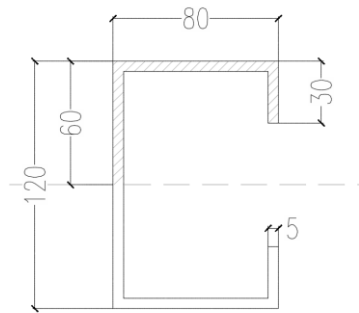

$$S'_y = (5.5 \cdot 0.5) \cdot 2.75 + (8 \cdot 0.5) \cdot 5.75 + (2.5 \cdot 0.5) \cdot 4.25 = 35.875 \text{ cm}^3$$

$$W_{y,pl} = 2 \cdot S'_y = 2 \cdot 35.875 = 71.75 \text{ cm}^3$$

Si calcola quindi il momento resistente plastico della sezione

$$M_{u,pl} = (3550 \times 71.75) / 1.05 = 242583 \text{ daN} \times \text{cm} = 24.26 \text{ kN} \times \text{m}$$

$$M_{sd} = (1.5 \times 24.26) / 2.25 = 16.17 \text{ kN} \times \text{m} / \text{m}$$

Si considera un'armatura in soletta costituita da un doppio strato di R.E.S. Ø12 maglia 20x20: sviluppando le verifiche per una fascia di larghezza 100 cm si ha:

$$M_{rd} = 64.39 \text{ kN} \times \text{m} > M_{sd} = 16.17 \text{ kN} \times \text{m}$$

Verifica C.A. S.L.U. - File: [X] [Y] [Z]

File Materiali Opzioni Visualizza Progetto Sez. Rett. Sismica Normativa: NTC 2008 ?

Titolo: []

N° strati barre: 2 Zoom

N°	b [cm]	h [cm]	N°	As [cm²]	d [cm]
1	100	25	1	7.35	6
			2	7.35	19

Sollecitazioni: S.L.U. Metodo n

N_{Ed} [] kN
M_{Ed} [] kNm
M_{yEd} []
M_{zEd} []

P.to applicazione N: Centro Baricentro cls
Coord. [cm] xN [] yN []

Tipo rottura: Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

Materiali: B450C C40/50

ε_{su} 67.5 % ε_{c2} 2 %
f_{yd} 391.3 N/mm² ε_{cu} 3.5 %
E_s 200.000 N/mm² f_{cd} 22.67 %
E_s/E_c 15 f_{cc}/f_{cd} 0.8
ε_{syd} 1.957 % σ_{c,adm} 14.75
σ_{s,adm} 255 N/mm² τ_{co} 0.8667
τ_{cl} 2.4

M_{xRd} 64.39 kNm
σ_c -22.67 N/mm²
σ_s 391.3 N/mm²
ε_c 3.5 %
ε_s 17.74 %
d 19 cm
x 3.131 x/d 0.1648
δ 0.7

Metodo di calcolo: S.L.U. + S.L.U. - Metodo n
Tipo flessione: Fletta Deviata
N° rett. 100
Calcola MRd Dominio M-N
L₀ [] cm Col. modello
Precompresso